


stávající stav

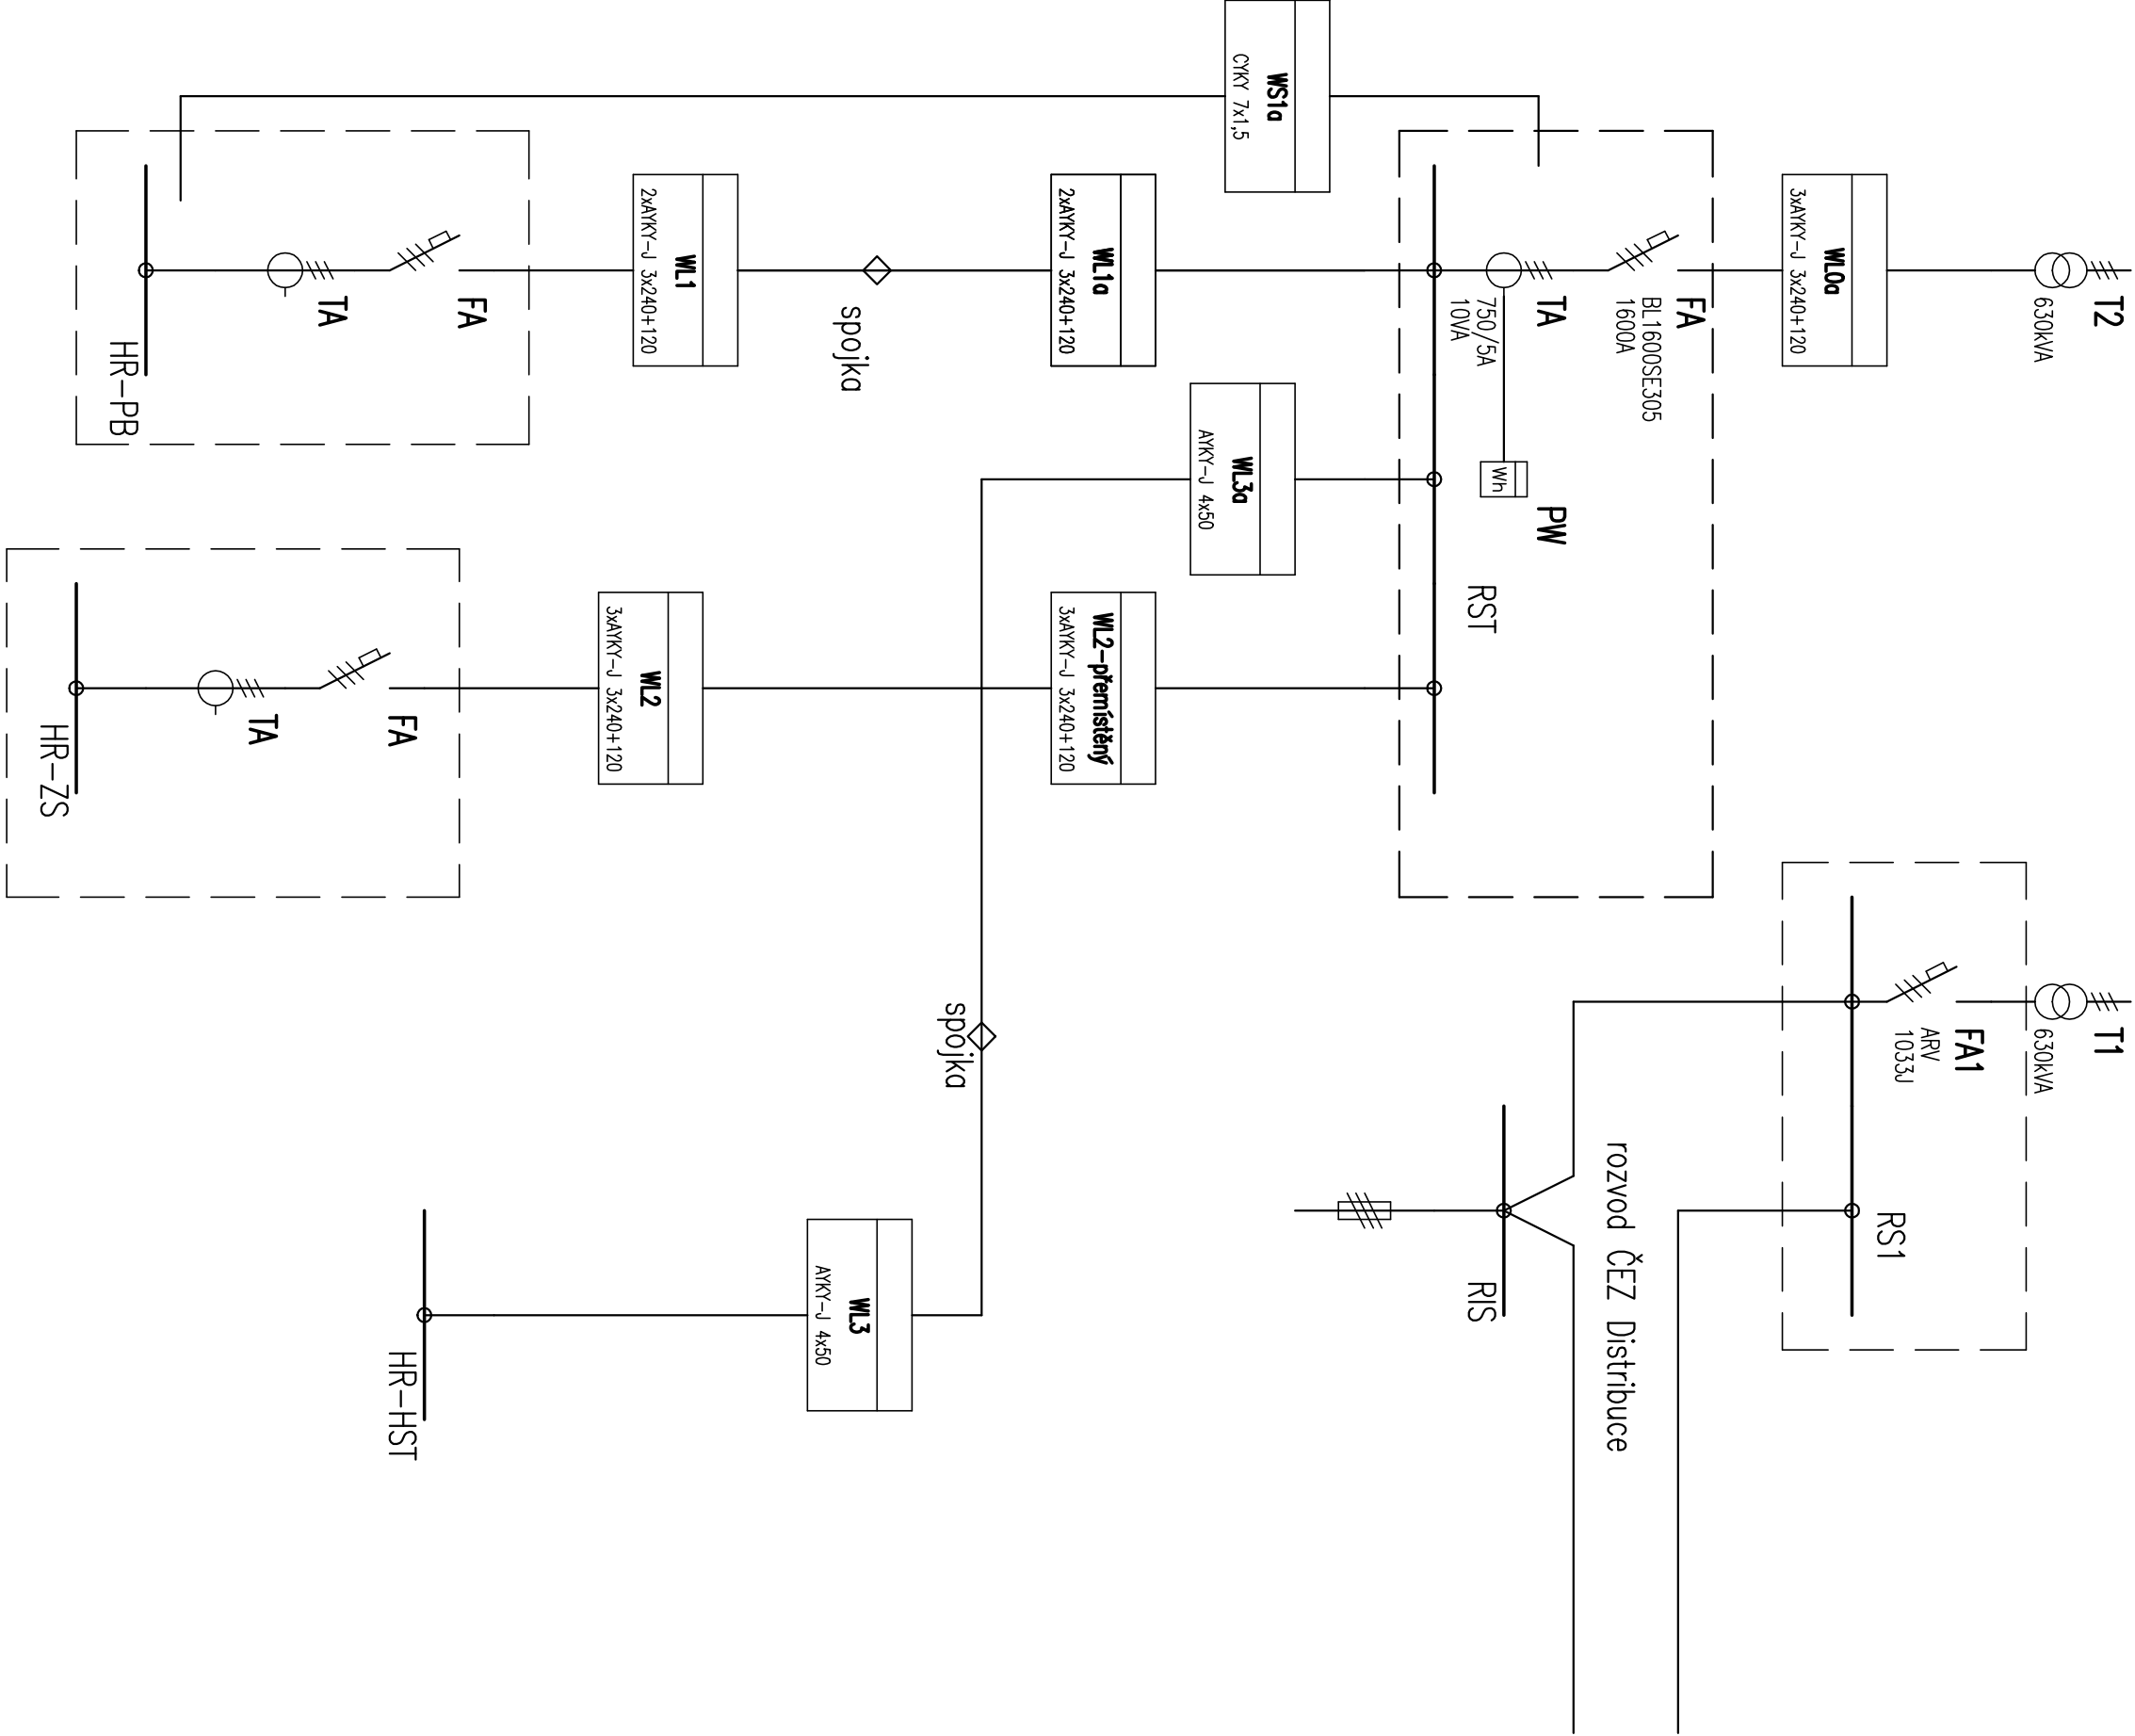

stav po přepojení

Rozvodná soustava: 3PEN 400/230V TN-C
Ochrana před úrazem el. proudem:
živé části: kryty, přepážkami, izolací
neživé části: samočinným odpojením od zdroje


Legenda rozvaděčů:

- RS1 sekunderní rozvaděč TS CR1259 – ČEZ Distribuce
- RS2 sekunderní rozvaděč TS CR1259 – SA Chrudim } budou
- RE-HST elektroměrový rozvaděč pro halu stolního tenisu } zrušeny
- HR-PB hlavní rozvaděč pro plavecký bazén
- HR-ZS hlavní rozvaděč pro zimní stadion
- HR-HST hlavní rozvaděč pro halu stolního tenisu
- RST hlavní elektroměrový rozvaděč pro sloučené odběry SA

WL1, WL2, WL3 stávající kabely – bez indexu

WS1a, WL0a, WL1a, WL3a nové kabely – s indexem "a"

Hlavní architekt		VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE	
		Ing. J.Srb		Ing. J.Srb	
KRAJ:	Pardubický	OBEC:		Chrudim	
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim s.r.o.					
Připojení areálu SA Chrudim ZIMNÍ STADION + PLAVECKÝ BAZÉN + HALA NA STOLNÍ TENIS ELEKTROINSTALACE					
SCHEMA NAPÁJENÍ					
ATELIER Z sro Hlaváčova 179 530 02 Pardubice					
FORMÁT			1 A3		
DATUM			2.2018		
STUPEŇ			DUR+DSP		
MĚŘÍTKO			—		
ZAK.ČÍSLO:					
PARÉ			Č.VÝKRESU		
			TS 5		



ATELIER Z sro
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice