
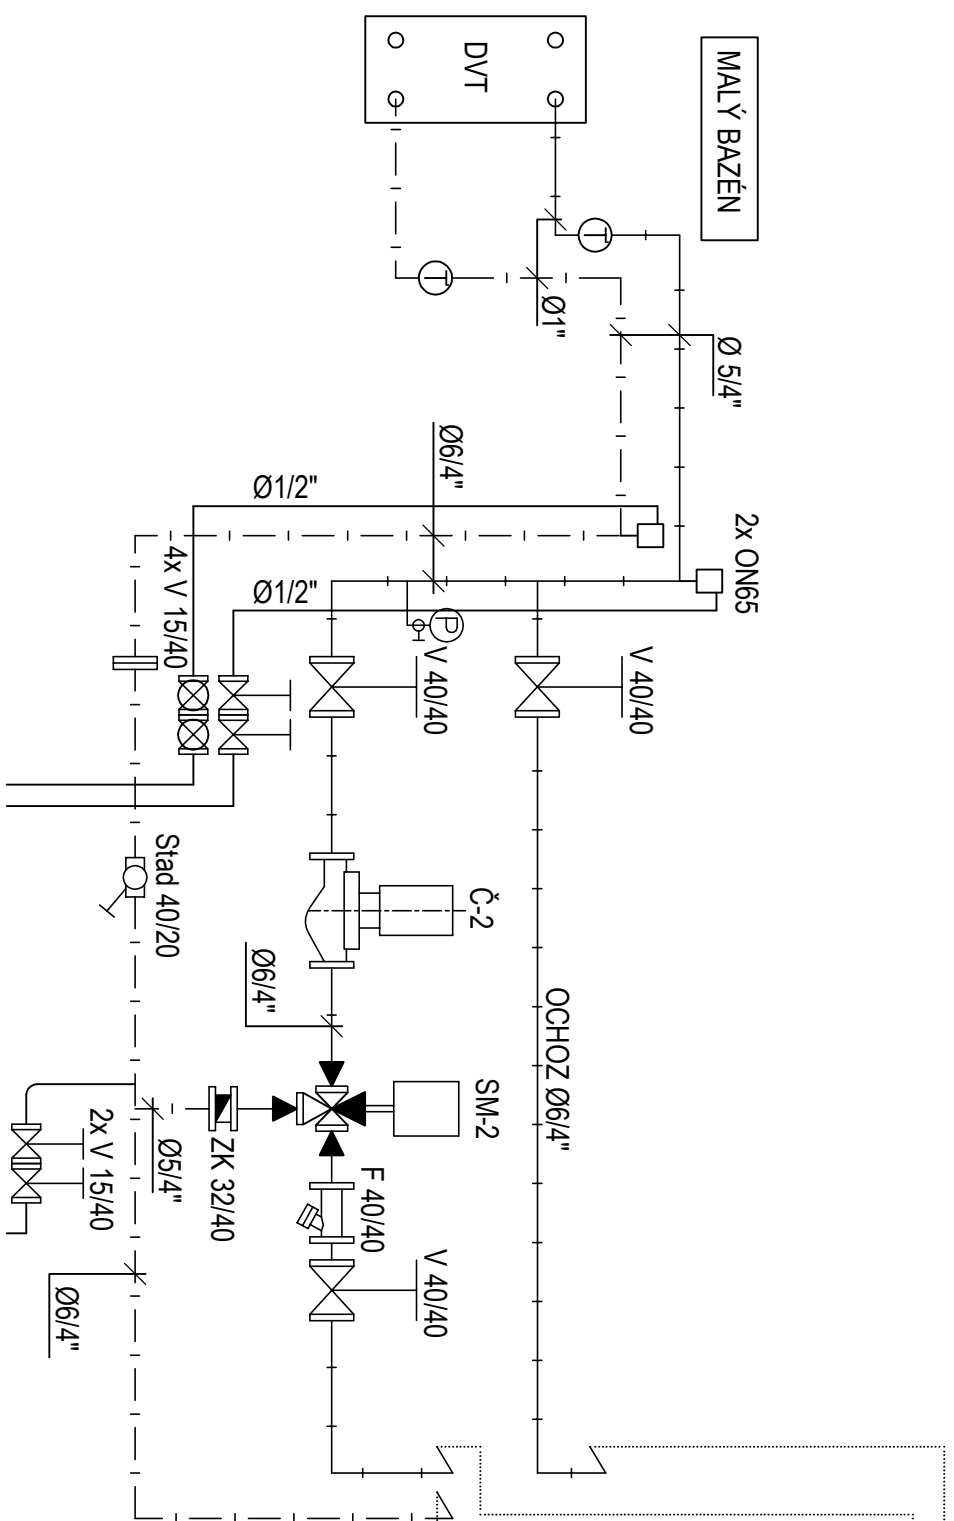


# SCHÉMA OHŘEVU BAZÉN. VODY

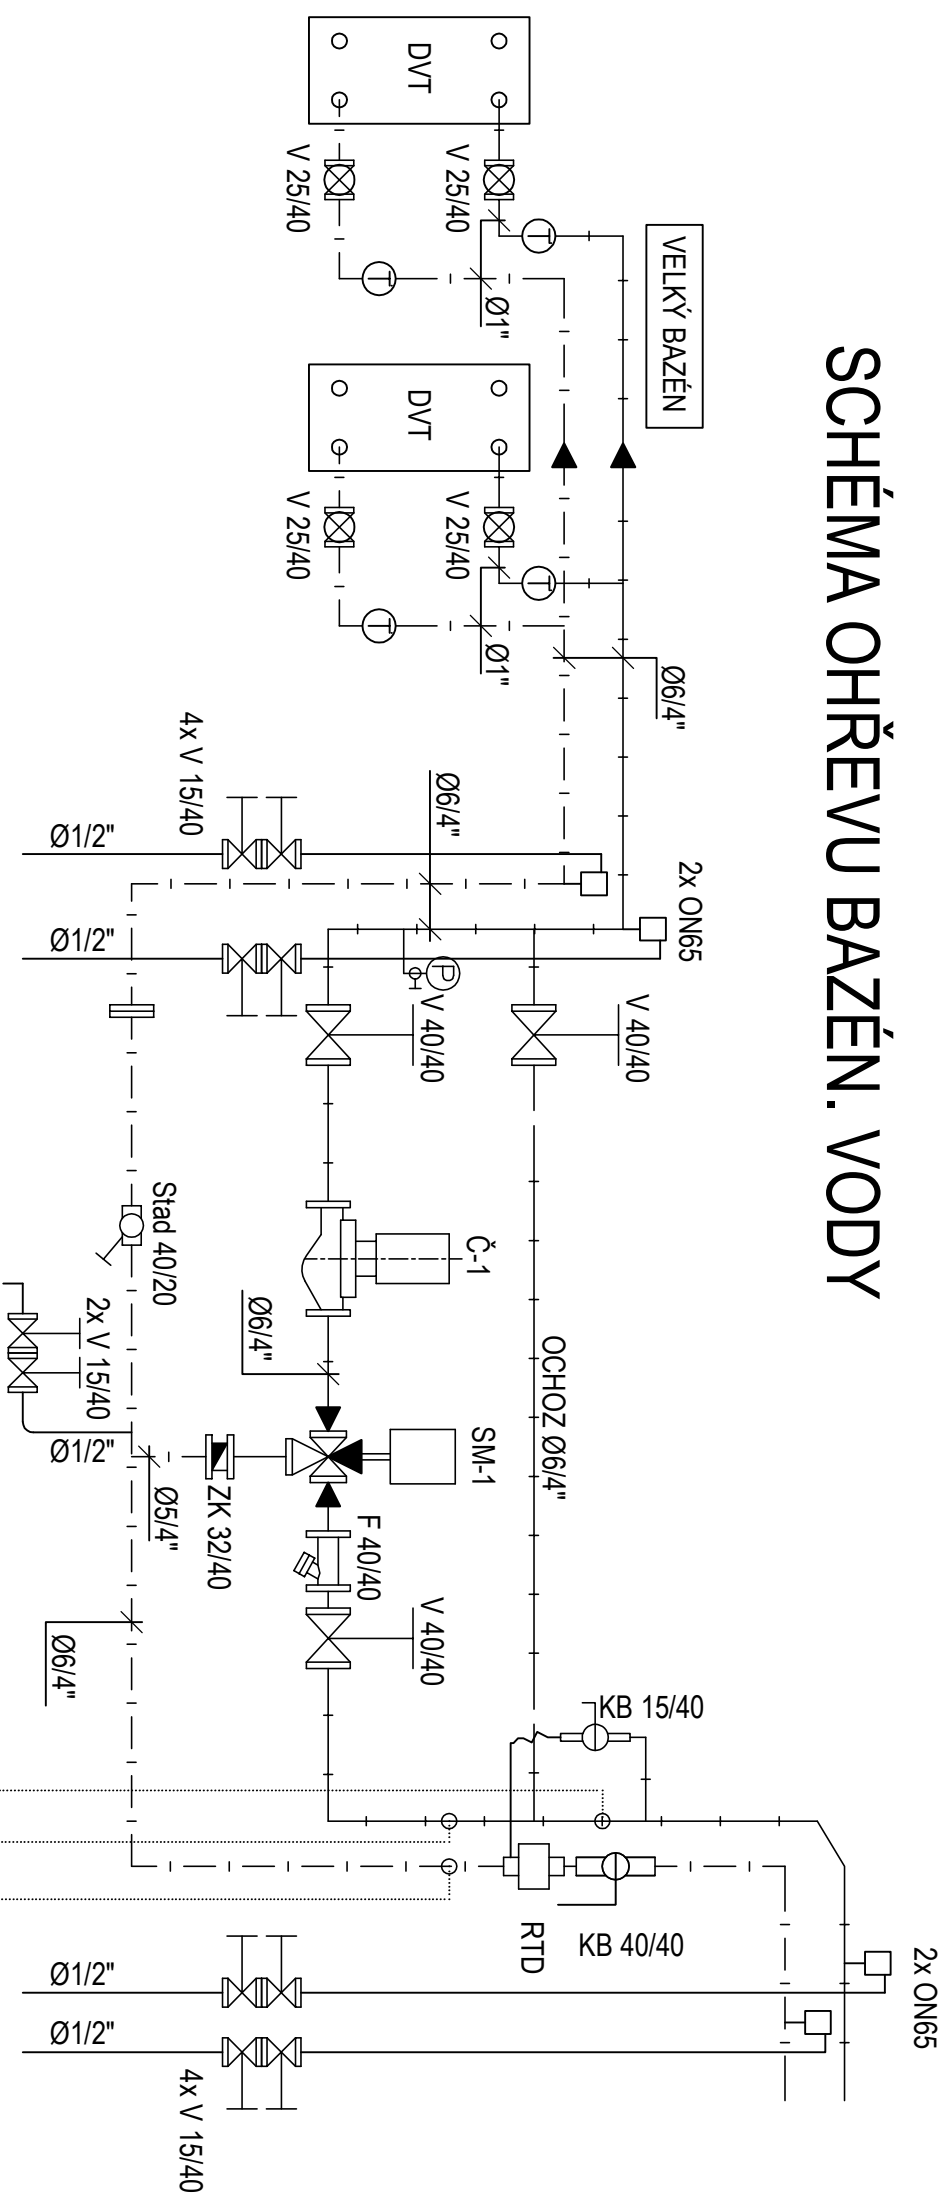

- |      |  |
|------|--|
| Č -1 | SUCHOBĚŽNÉ ČERPADLO GRUNDFOS ... LM40-125/142 A-F-A-BUB, PN10              |
| Č -2 | SUCHOBĚŽNÉ ČERPADLO GRUNDFOS ... LM40-125/142 A-F-A-BUB, PN10              |
| SM-1 | SMĚŠOVACÍ VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN32, PN40, kvs = 16 m³/h.             |
| SM-2 | SMĚŠOVACÍ VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN20, PN40, kvs = 6,3 m³/h.            |
| RTD  | REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE ... DA516, DN40, kvs= 30 m³/h.                |
| DVT  | DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA  |
| KB   | HORKOVODNÍ KULOVÝ KOHOUT BALLOMAX - PN40                                   |
| ON65 | ODVĚTRÁVACÍ NÁDOBA DN65  |
| F    | FILTR PŘÍRUBOVÝ DN40, PN40   |
| V    | UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÝ VENTIL PN40  |
| ZK   | ZPĚZNÁ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ DN32, PN40                                     |
| Štad | RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL STAD  |
| P    | TLAKOMĚR D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY - SPOD. PŘÍPOJ, ROZSAH 0 - 25 bar |
| T    | TEPLOMĚR KRUHOVÝ   |
|      | STÁVAJÍCÍ HORKOVODNÍ POTRUBÍ - PŘÍVOD                                      |
|      | STÁVAJÍCÍ HORKOVODNÍ POTRUBÍ - ZPĚTNÉ                                      |

<b>CT</b>		<b>CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ</b>	
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE		tel: 776 333 723	
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13	MĚŘÍTKO	
INVESTOR	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., V Průhonech 503, 53703 Chrudim III	bez	
STAVBA	OPRAVA OHŘEVU BAZÉNOVÉ VODY PRO VNITŘNÍ BAZÉNY	DATUM	04./2019
NÁZEV	SCHEMA OHŘEVU BAZÉNOVÉ VODY - SOUČASNÝ STAV	Č. V.	
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ	D1.4a/2.02	