

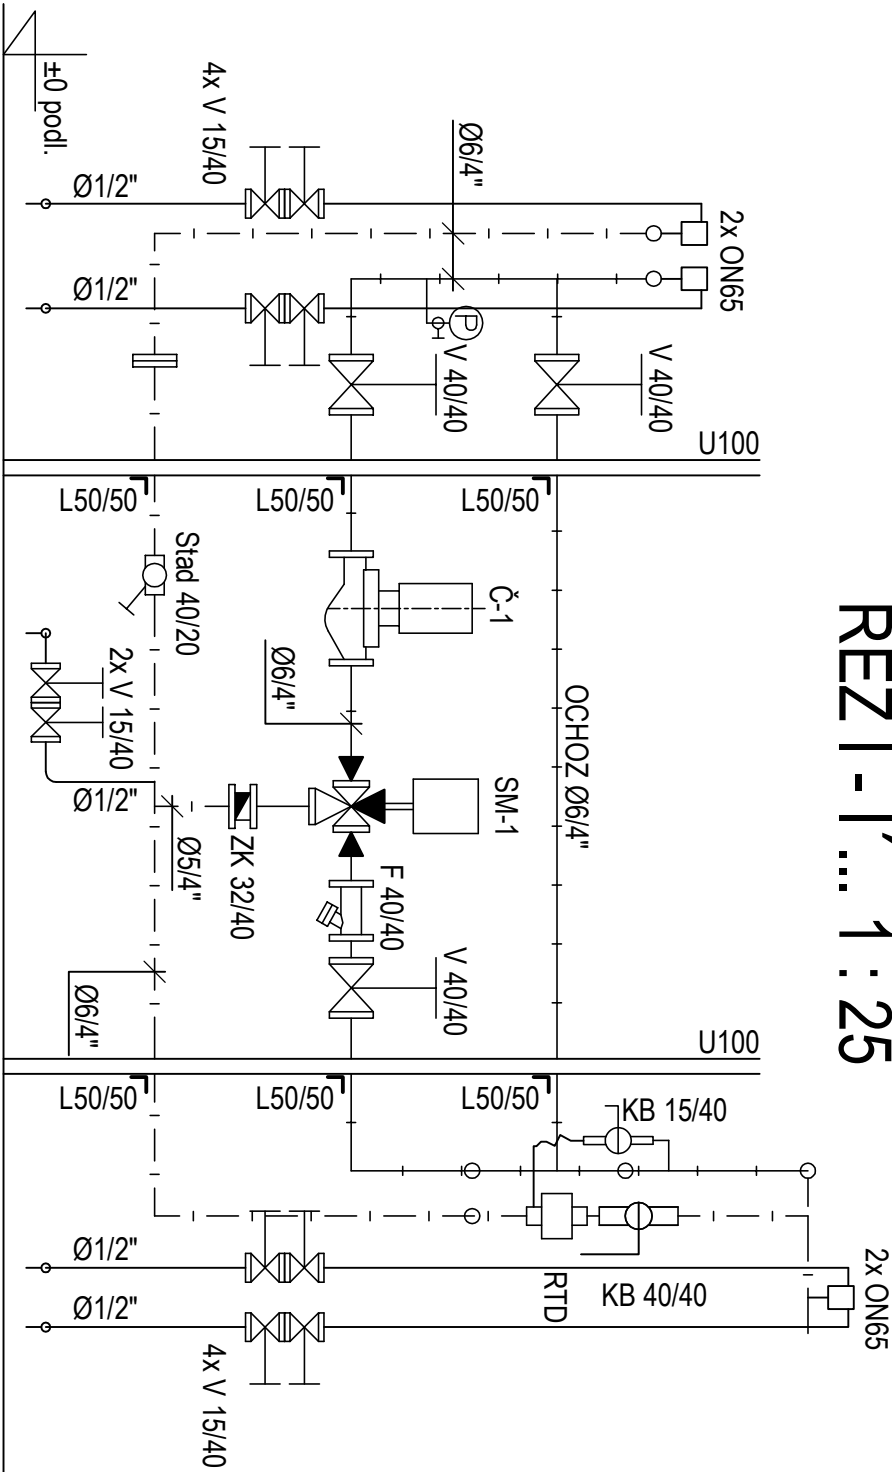



ŘEZ I - I' ... 1 : 25



ŘEZ II - II' ... 1 : 25

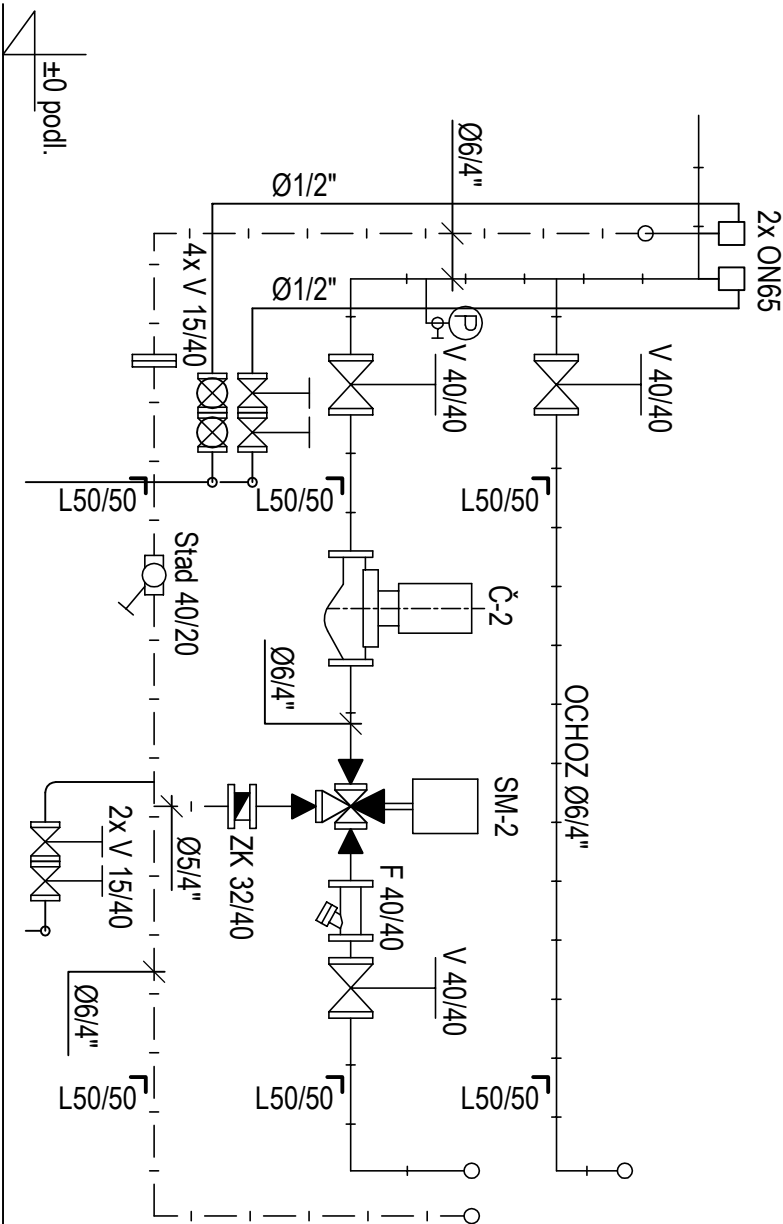

PŮDORYS ... 1 : 25



SUCHOBĚŽNÉ ČERPADLO GRUNDFOS ... LM40-125/142 A-F-A-BUB, PN10
SUCHOBĚŽNÉ ČERPADLO GRUNDFOS ... LM40-125/142 A-F-A-BUB, PN10
SMĚŠOVACÍ VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN32, PN40, kvs = 16 m³/h.
SMĚŠOVACÍ VENTIL S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN20, PN40, kvs = 6,3 m³/h.
REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE ... DA516, DN40, kvs= 30 m³/h.
DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA
HORROVODNÍ KULOVÝ KOHOUT BALLOMAX - PN40
ODVĚTRÁVACÍ NÁDOBA DN65
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN40, PN40
UZÁVÍRAČÍ PŘÍRUBOVÝ VENTIL PN40
ZPĚZNÁ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ DN32, PN40
RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL STAD
TLAKOMĚŘ D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY - SPOD. PŘÍPOJ. ROZSAH 0 - 25 bar
TEPLOMĚŘ KRUHOVÝ
STÁVAJÍCÍ HORROVODNÍ POTRUBÍ - PŘÍVOD
STÁVAJÍCÍ HORROVODNÍ POTRUBÍ - ZPĚTNÉ

CT CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ			
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13	MĚŘÍTKO	
INVESTOR	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., V Příhonech 503, 53703 Chrudim III	1:25	
STAVBA	OPRAVA OHŘEVU BAZÉNOVÉ VODY PRO VNITŘNÍ BAZÉNY	DATUM	
NÁZEV	PŮDORYS A ŘEZY - SOUČASNÝ STAV	04/2019	
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ	Č. V.	
		D1.4a/2.01	